


Rafael B. Jobim - Darci 3

Análise de solo - Cobre

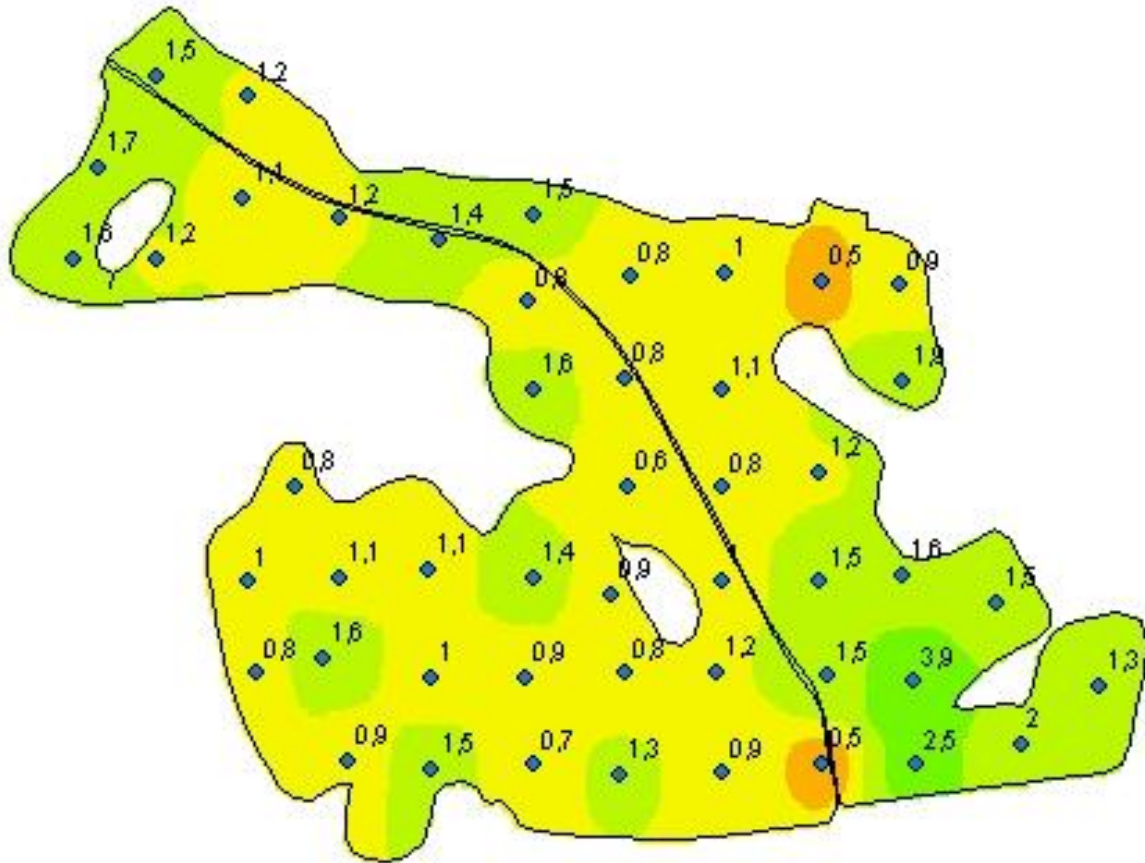

53,8014
-29,2808

0 435 870 1305 1740
ft

Cliente: Rafael B. Jobim
Área de Contorno: 48,10 (ha)
Mín: 0,50 (ppm)
Méd: 1,22 (ppm)
Máx: 3,90 (ppm)
Desvio Padrão: 0,48 (ppm)
Prof. da Amostra: 0 (cm) - 10 (cm)

ppm	ha	%
0.50 - 0.60	1,03	2,07
0.60 - 1.20	28,76	57,80
1.20 - 2.40	18,31	36,80
2.40 - 5.00	1,65	3,32
◆ Cu (não especificado)		
□ Contorno do Talhão		